


2 ISO-PAV.2

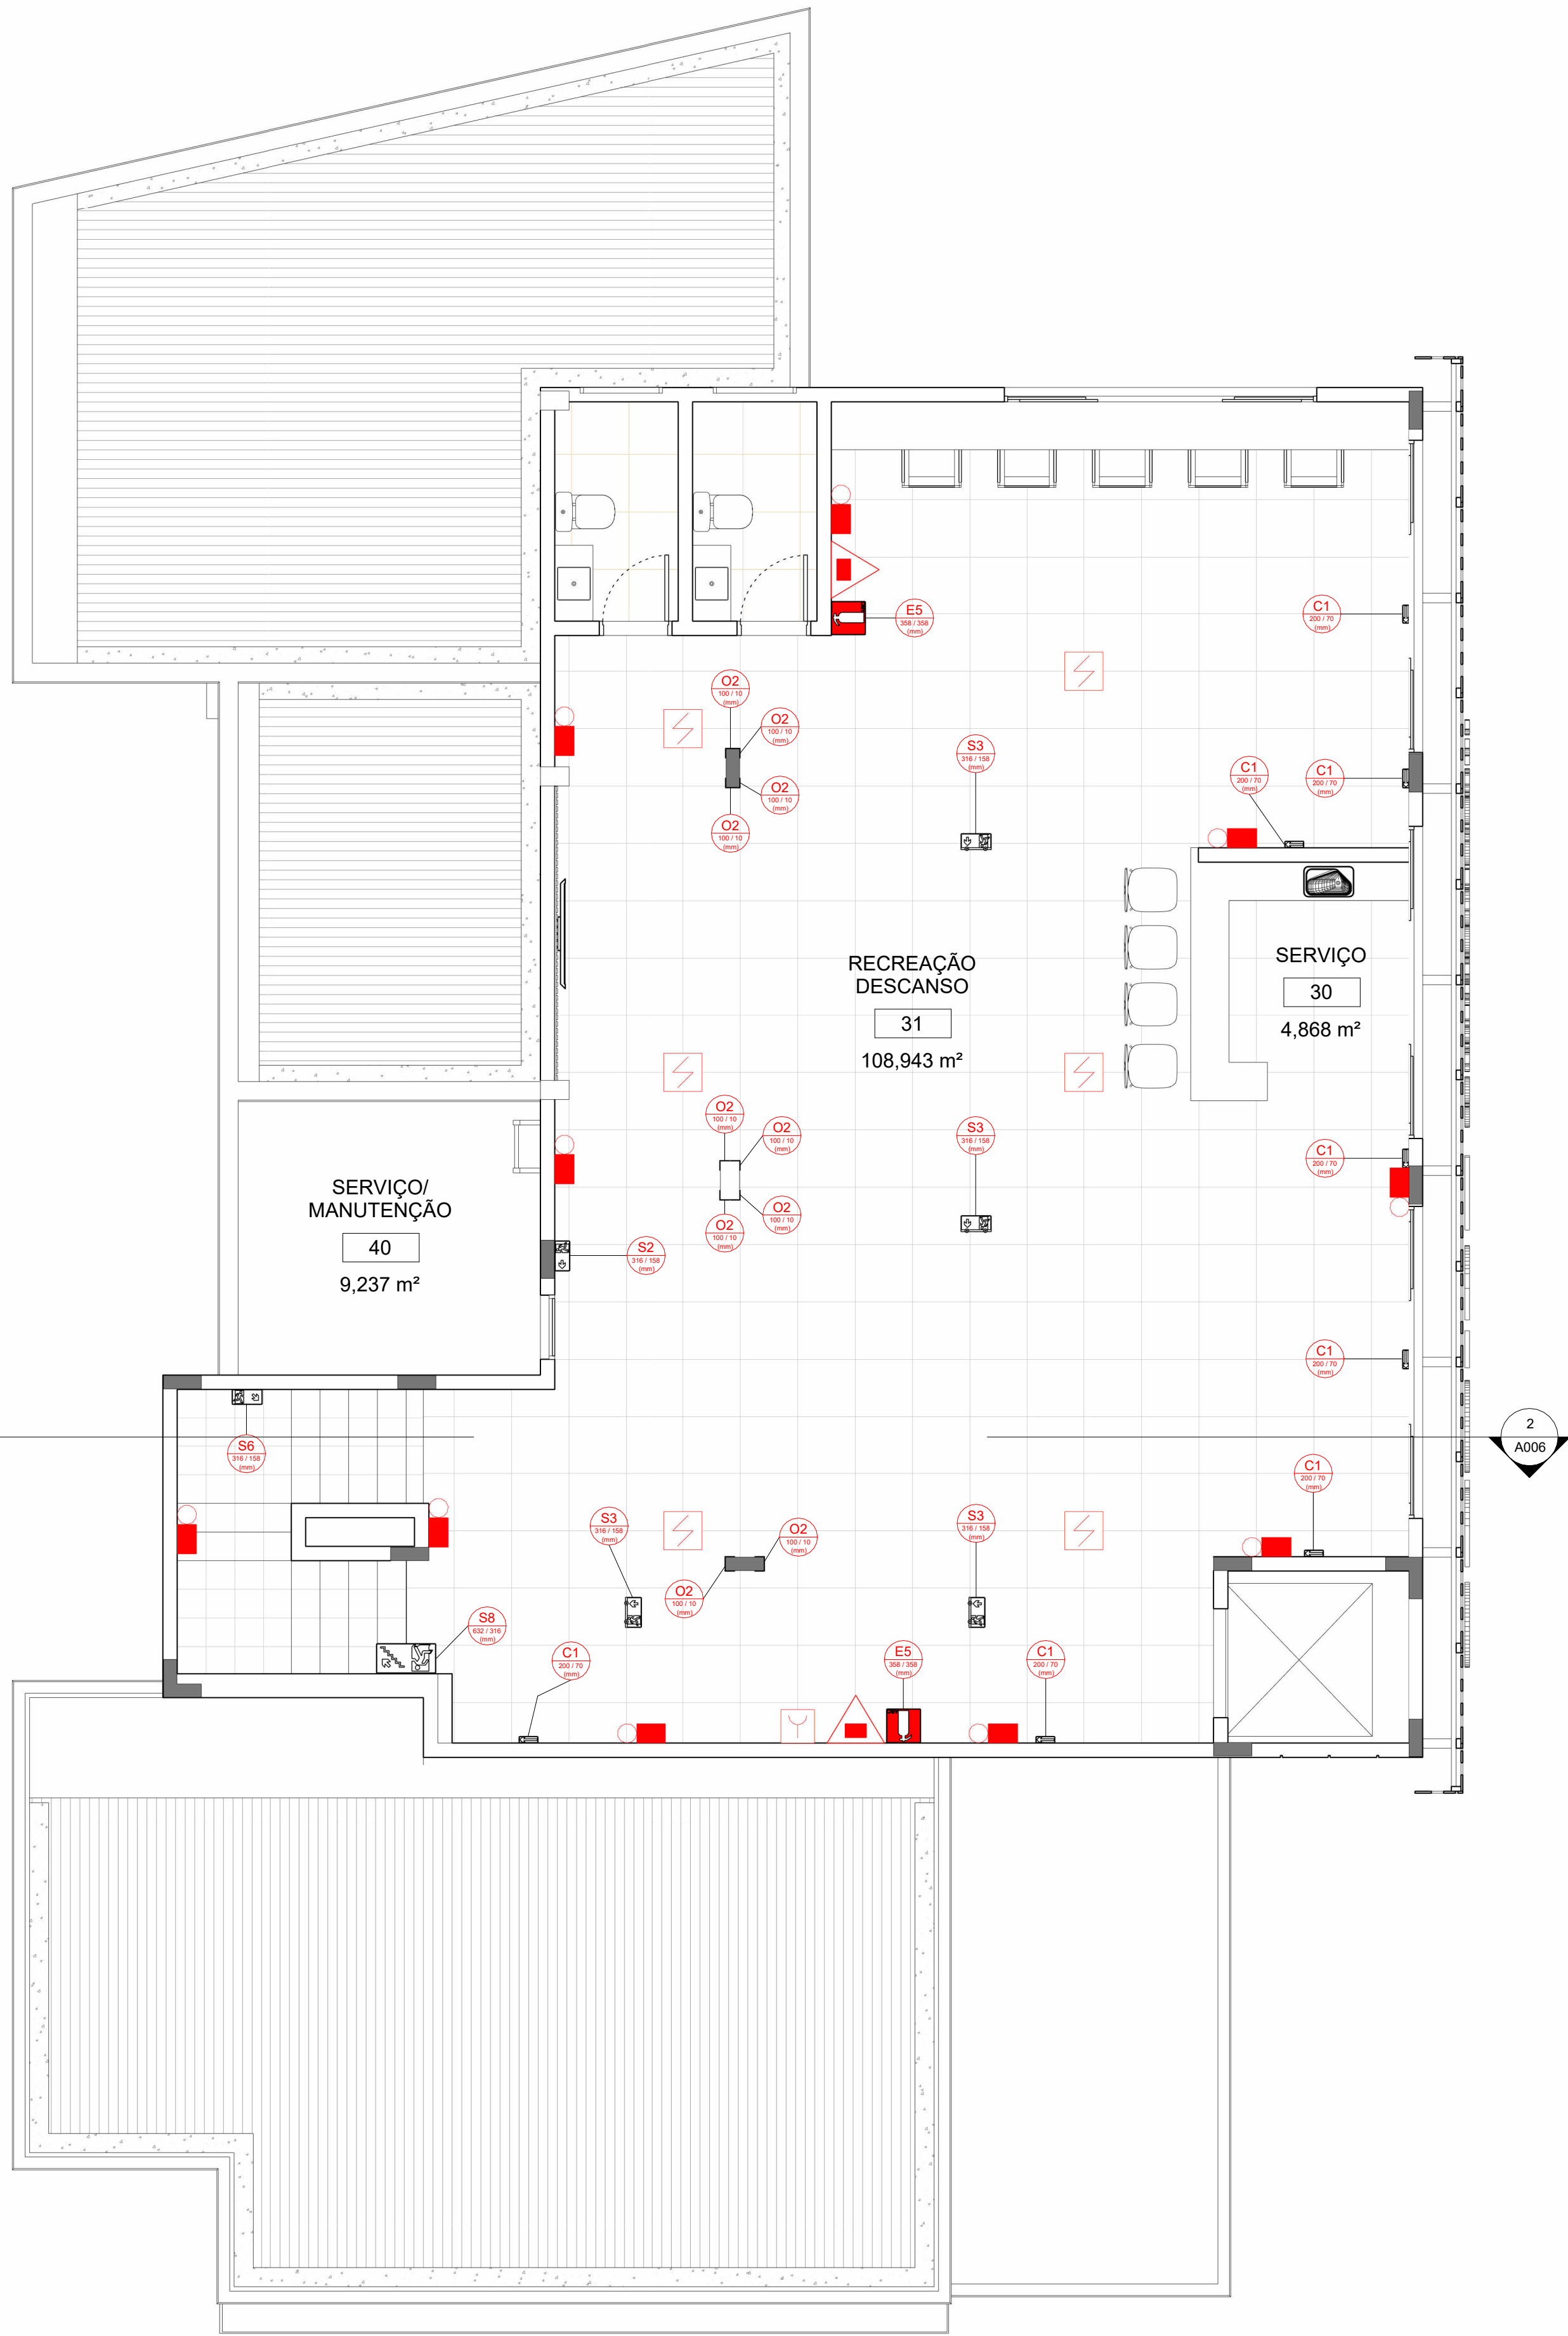

1 2º PAVIMENTO  
1:50

SINALIZAÇÃO DE PROIBIÇÃO				
CÓDIGO	SÍMBOLO	SIGNIFICADO	FORMA E COR	APLICAÇÃO
P1		PROIBIDO FUMAR	SÍMBOLO CIRCULAR FUNDO BRANCO PICTOGRAMA PRETO FAIXA CIRCULAR E BARRA DIAGONAL VERMELHA	TODO LOCAL ONDE FUMAR PODE AUMENTAR O RISCO DE INCÊNDIO
P2		PROIBIDO PRODUIR CHAMA		TODO LOCAL ONDE A UTILIZAÇÃO DA CHAMA PODE AUMENTAR O RISCO DE INCÊNDIO
P3		PROIBIDO UTILIZAR FOGÃO A GÁS		TODO SITUACÃO ONDE O USO DE GÁS PODE AUMENTAR O RISCO DE INCÊNDIO
P4		PROIBIDO UTILIZAR FOGÃO A GÁS		NOS LOCAIS DE ACESSO AOS ELEVADORES, COMAS E MONTA-CARGAS
P5		PROIBIDO OBSTRUIR ESTE LOCAL		EM LOCAIS SUJEITOS A DEPOSITO DE MERCADORIAS ONDE A OBSTRUÇÃO PODE APRESENTAR PERIGO DE ACESSO AS SAÍDAS DE EMERGÊNCIA, ROTAS DE FUGA, EQUIPAMENTOS DE COMBATE A INCÊNDIO, ETC.

Legenda sinalização de proibição  
1:25

SINALIZAÇÃO DE ALERTA				
CÓDIGO	SÍMBOLO	SIGNIFICADO	FORMA E COR	APLICAÇÃO
A1		ALERTA GERAL	SÍMBOLO CIRCULAR FUNDO BRANCO PICTOGRAMA PRETO FAIXA CIRCULAR E BARRA DIAGONAL VERMELHA	TODO LUGAR QUE NÃO HOUVER SÍMBOLO ESPECÍFICO DE ALERTA, DEVE SEMPRE ESTAR ACOMPANHADO DE MENSAGEM ESCRITA ESPECÍFICA
A2		CUIDADO, RISCO DE INCÊNDIO		PRÓXIMO A LOCAIS ONDE HOUVER PRESEÇA DE MATERIAIS ALTAMENTE INFLAMÁVEIS
A3		CUIDADO, RISCO DE EXPLOSAO		PRÓXIMO A LOCAIS ONDE HOUVER PRESEÇA DE MATERIAIS OU GASES QUE OFERECAM RISCO DE EXPLOSAO
A4		CUIDADO, RISCO DE CORROSÃO		PRÓXIMO A LOCAIS ONDE HOUVER PRESEÇA DE MATERIAIS CORROSIVOS
A5		CUIDADO, RISCO DE CHOQUE ELÉTRICO		PRÓXIMO A INSTALAÇÕES ELÉTRICAS QUE OFERECAM RISCO DE CHOQUE
A6		CUIDADO, RISCO DE RADIAÇÃO		PRÓXIMO A LOCAIS ONDE HOUVER PRESEÇA DE MATERIAIS RADIOATIVOS
A7		CUIDADO, RISCO DE EXPOSIÇÃO A PRODUTOS TÓXICOS		PRÓXIMO A LOCAIS ONDE HOUVER PRESEÇA DE PRODUTOS TÓXICOS

Legenda sinalização de alerta  
1:25

SINALIZAÇÃO COMPLEMENTAR - MENSAGENS ESCRITAS				
CÓDIGO	SÍMBOLO	SIGNIFICADO	FORMA E COR	APLICAÇÃO
M1		INDICAÇÃO DAS SAÍDAS DE EMERGÊNCIA	SÍMBOLO RETANGULAR FUNDO VERDE MENSAGEM ESCRITA REFERENTE AOS SISTEMAS DE PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIO EXISTENTES NA EDIFICAÇÃO, O TIPO DE ESTRUTURA E OS TELÓFONOS DE EMERGÊNCIA, LETRAS BRANCAS	NA ENTRADA PRINCIPAL DA EDIFICAÇÃO
M2		INDICAÇÃO DA LOTAÇÃO MÁXIMA ADMITIDA NO RECINTO DE RELEIÃO DE PÚBLICO	SÍMBOLO RETANGULAR FUNDO VERDE MENSAGEM ESCRITA LOTAÇÃO MÁXIMA ADMITIDA: XX PESSOAS	NAS ENTRADAS PRINCIPAIS DOS RECINTOS DE RELEIÃO DE PÚBLICO
M3		APERTAR E EMPURRAR O DISPOSITIVO DE ABERTURA DA PORTA	SÍMBOLO RETANGULAR FUNDO VERDE MENSAGEM ESCRITA: "APERTAR E EMPURRAR" PICTOGRAMA: FOLGULMINESCENTE	NAS PORTAS DE SAÍDAS DE EMERGÊNCIA COM DISPOSITIVO ANTI-PÂNICO
M4		MANTER A PORTA CORTA-FOGO DA SAÍDA FECHADA	SÍMBOLO RETANGULAR FUNDO VERDE MENSAGEM ESCRITA: "MANTER A PORTA CORTA-FOGO MANTIDA FECHADA" FOLGULMINESCENTE	NAS PORTAS CORTA-FOGO INSTALADAS NAS SAÍDAS DE EMERGÊNCIA

Legenda - Mensagens Escritas  
1:25

INDICAÇÃO CONTINUADA DE ROTAS DE FUGA				
CÓDIGO	SÍMBOLO	SIGNIFICADO	FORMA E COR	APLICAÇÃO
C1		DIREÇÃO DA ROTA DE SAÍDA	SÍMBOLO RETANGULAR FUNDO VERDE PICTOGRAMA: FOLGULMINESCENTE	NAS PAREDES, PRÓXIMO AO PISO, E/OU NOS PISOS DE ROTAS DE SAÍDA
C2		DIREÇÃO DA ROTA DE SAÍDA	SÍMBOLO QUADRADO FUNDO VERDE PICTOGRAMA: FOLGULMINESCENTE	COMPLEMENTA UMA SINALIZAÇÃO BÁSICA DE ORIENTAÇÃO E SALVAMENTO
C3		DIREÇÃO DA ROTA DE SAÍDA		
C4		DIREÇÃO DA ROTA DE SAÍDA		
C5		DIREÇÃO DA ROTA DE SAÍDA		
C6		DIREÇÃO DA ROTA DE SAÍDA		
C7		DIREÇÃO DA ROTA DE SAÍDA		

Indicação Continuada de Rotas de Fuga  
1:25

SINALIZAÇÃO DE ORIENTAÇÃO E SALVAMENTO - IT 20/2016				
CÓDIGO	SÍMBOLO	SIGNIFICADO	FORMA E COR	APLICAÇÃO
S1		SAÍDA DE EMERGÊNCIA	SÍMBOLO RETANGULAR FUNDO VERDE PICTOGRAMA: FOLGULMINESCENTE	INDICAÇÃO DA SAÍDA DE EMERGÊNCIA, COM OU SEM COMPLEMENTAÇÃO DO PICTOGRAMA FOLGULMINESCENTE (SETA OU IMAGEM, OU AMBOS)
S2		SAÍDA DE EMERGÊNCIA	SÍMBOLO RETANGULAR FUNDO VERDE PICTOGRAMA: FOLGULMINESCENTE	INDICAÇÃO DA SAÍDA DE EMERGÊNCIA, COM OU SEM COMPLEMENTAÇÃO DO PICTOGRAMA FOLGULMINESCENTE (SETA OU IMAGEM, OU AMBOS)
S3		SAÍDA DE EMERGÊNCIA	SÍMBOLO RETANGULAR FUNDO VERDE PICTOGRAMA: FOLGULMINESCENTE	INDICAÇÃO DA SAÍDA DE EMERGÊNCIA, COM OU SEM COMPLEMENTAÇÃO DO PICTOGRAMA FOLGULMINESCENTE (SETA OU IMAGEM, OU AMBOS)
S12		SAÍDA DE EMERGÊNCIA	SÍMBOLO RETANGULAR FUNDO VERDE PICTOGRAMA: FOLGULMINESCENTE	INDICAÇÃO DA SAÍDA DE EMERGÊNCIA, COM OU SEM COMPLEMENTAÇÃO DO PICTOGRAMA FOLGULMINESCENTE (SETA OU IMAGEM, OU AMBOS)
A2		CUIDADO, RISCO DE INCÊNDIO	SÍMBOLO TRIÂNGULO FUNDO AMARELO PICTOGRAMA: PRETO FAIXA TRIÂNGULAR: PRETA	PRÓXIMO A LOCAIS ONDE HOUVER PRESEÇA DE MATERIAIS ALTAMENTE INFLAMÁVEIS

SINALIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS - IT 04/2016				
E5		EXTINTOR DE INCÊNDIO	SÍMBOLO QUADRADO FUNDO VERMELHO PICTOGRAMA: FOLGULMINESCENTE	INDICAÇÃO DE LOCALIZAÇÃO DE EXTINTORES DE INCÊNDIO

SÍMBOLOS - IT 04/2016	
	PONTO DE ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA
	CARGA DE PÔ ABC - 2-A-20-BC / 3-A-40-BC

Legenda Sinalização Geral  
1:40

QUADRO DE RESUMO DAS MEDIDAS DE SEGURANÇA				
PROTEÇÃO ESTRUTURAL	TRF DE 60 MN			
SAÍDAS DE EMERGÊNCIA	DIMENSIONADO CONFORME IT N° 10/2016 - CBMA			
BRIGADA DE INCÊNDIO	CONFORME INSTRUÇÃO TÉCNICA N° 17/2016 - CBMA			
ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA	CONFORME INSTRUÇÃO TÉCNICA N° 18/2017 - CBMA			
ALARME DE INCÊNDIO	CONFORME INSTRUÇÃO TÉCNICA N° 19/2017 - CBMA			
SINALIZAÇÃO DE EMERGÊNCIA	O SISTEMA DE SINALIZAÇÃO DE EMERGÊNCIA ATENDE A IT 20/2016 - CBMA			
EXTINTORES	SISTEMA DE PROTEÇÃO POR EXTINTORES DE INCÊNDIO IT N° 21/2017 - CBMA			
HIDRANTES	SISTEMA DE PROTEÇÃO POR HIDRANTES - IT N° 22/2017 - CBMA			
SPDA	DIMENSIONADO CONFORME NBR 5493/2015			
CLASSIFICAÇÃO - DECRETO ESTADUAL N° 16.302/2015				
GRUPO	Ocupação	Divisão	Descrição	Exemplos
D	Serviço Profissional	D - I	Local para prestação de serviço profissional	Escritórios

CARGA DE INCÊNDIO - INSTRUÇÃO TÉCNICA N° 14			
Ocupação/uso	Divisão	Descrição	Carga de Incêndio em MJ/m²
D	D - I	Local para prestação de serviço profissional	700 MJ/m²

CLASSIFICAÇÃO DAS EDIFICAÇÕES E ÁREAS DE RISCO QUANTO A CARGA DE INCÊNDIO	
RISCO	Carga de Incêndio em MJ/m²
MÉDIO	700 MJ/m²

CONTROLE DE MATERIAIS DE ACABAMENTO E REVESTIMENTO - IT-10		
PISO	ACABAMENTO: REVESTIMENTO	CLASSE: I (CONCRETO IMPERMEABILIZANTE)
PAREDE	ACABAMENTO: REVESTIMENTO	CLASSE: I (ALVENARIA DE BLOCO CERÂMICO)
TETO E FORRO	ACABAMENTO: REVESTIMENTO	CLASSE: I (SOMENTE LAJE)

Resumo de Medidas de Segurança  
1:50

ASSINATURA RESPONSÁVEL TÉCNICO:

ASSINATURA CRO:

**QUADRO DE ÁREAS**

ÁREA DO TERRENO: 100,00m²	ÁREA CONST. TOTAL: 100,00m²
ÁREA CONST. TERREÇO: 100,00m²	TAXA DE APROVEITAMENTO: 100%
ÁREA CONST. PAV. SUP: 100,00m²	TAXA DE PERMEABILIDADE: 100%

**COWPE** CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE PERNAMBUCO

APROVAÇÃO:

**PROJETO PCIP-BOMBEIROS**

EMPREENDEDOR: 100,00m²

CLIENTE: CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE PERNAMBUCO

RESPONSÁVEL TÉCNICO: HELIO ALVES OLIVEIRA DO AMARAL SOBRINHO

CREA: 0518560318

CONTEÚDO: ALUNTA BARRA PAZ 2 - BOMBEIROS

ESCALA: INDICADAS

DATA: 20.02.2020

PRIMEIRA: HELIO ALVES OLIVEIRA DO AMARAL SOBRINHO

REVISÃO: