


ISOMÉTRICO ESGOTO SANITÁRIO

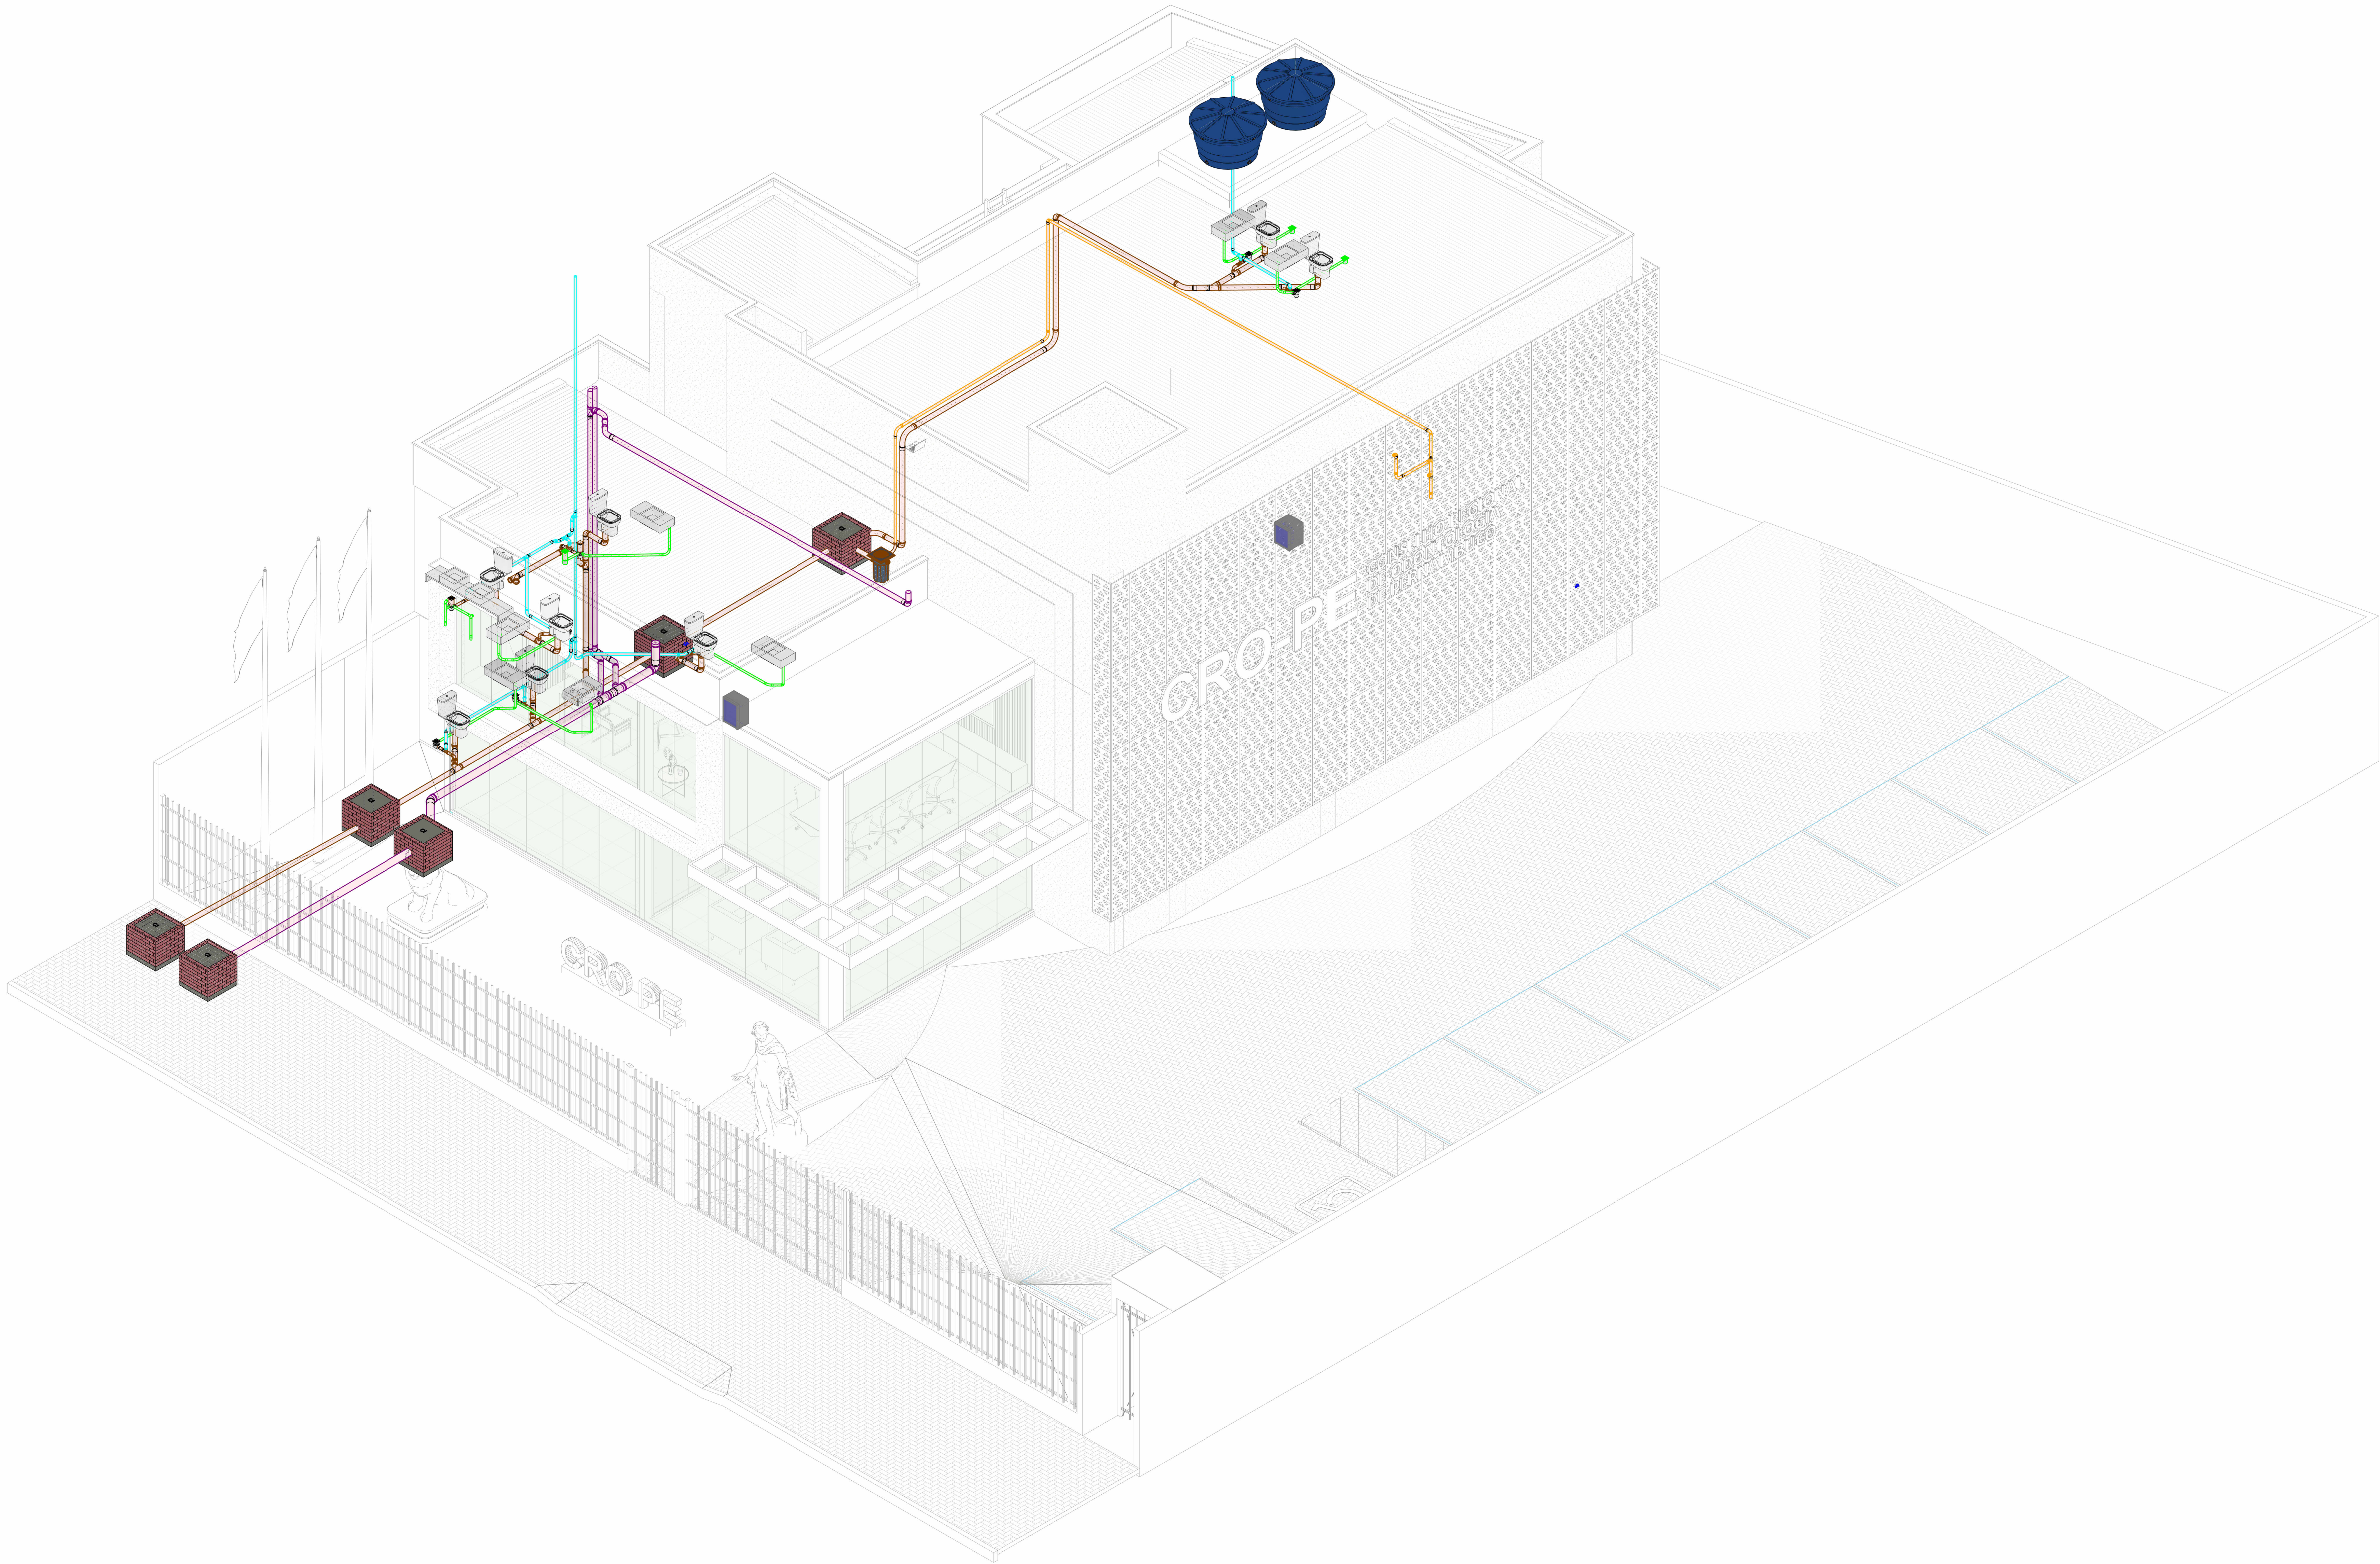

NOTAS:

- 1- DIMENSÕES E DIÂMETROS EM MILÍMETROS, EXCETO ONDE INDICADO CONTRÁRIO.
- 2- NOS TRECHOS HORIZONTAIS DAS TUBULAÇÕES DE ESGOTO SANITÁRIO RECOMENDAM-SE AS SEGUINTES DECLIVIDADES MÍNIMAS:
 - 2% PARA TUBULAÇÕES COM DIÂMETRO NOMINAL IGUAL OU INFERIOR A 75mm;
 - 1% PARA TUBULAÇÕES COM DIÂMETRO NOMINAL IGUAL OU SUPERIOR A 75mm;
- 3- UTILIZAR ANÉIS DE BORRACHA NAS CONEXÕES DE ESGOTO.
- 4- PROIBIDO UTILIZAR FOGO NAS TUBULAÇÕES.
- 5- OS TERMINAIS DE VENTILAÇÃO DOS TUBOS DE VENTILAÇÃO DEVERÃO PASSAR 30CM ACIMA DO TELhado.
- 6- UTILIZAR DISPOSITIVO ANTIESPUMA NA CAIXA SIFONADA DA ÁREA DE SERVIÇO.
- 7- A TUBULAÇÃO DO EXTRAVASOR DO RESERVATÓRIO DE ÁGUA FRIA DEVE TER UM DIÂMETRO IMEDIATAMENTE SUPERIOR AO DO ABASTECIMENTO.
- 8- TODAS AS TUBULAÇÕES EXPOSTAS DEVERÃO SER FIXADAS COM BRACADEIRA.
- 9- TODAS AS SINAIS PARA CONSUMO DAS TUBULAÇÕES DE ÁGUA FRIA DEVERÃO SER DO TIPO SOLÁVEL AZUL COM BUCHA DE LATÃO.
- 10- A BASE DO RESERVATÓRIO DEVERÁ TER UMA SUPERFÍCIE LISA, NIVELADA E ISENTA DE SUJEIRA OU MATERIAIS PONTIAGUADOS. A BASE DEVE TER RESISTÊNCIA COMPARATIVA COM O PISO DA CAIXA CHUVA E DEVE SER MAIOR DO QUE A LARGURA DO FUNDO DA CAIXA.

NOTAS

1 : 50

LEGENDA:

- CAMINHO CRÍTICO
- TUBULAÇÃO PVC MARROM - ÁGUA FRIA
- COLUMNA DE ÁGUA FRIA
em Juntas de Coluna
em diâmetro nominal da coluna

ABREVIACOES:

- BS - BACIA SANITÁRIA
- LV - LAVATÓRIO
- CH - CHUVEIRO
- TN - TANQUE
- MLR - MÁQUINA DE LAVAR ROUPAS
- ML - MÁQUINA DE LAVAR LOUÇAS
- DU - DUCHA HIGIÊNICA
- CS - CAIXA SIFONADA
- TJ - TORNEIRA DE JARDIM
- RG - REGISTRO DE GAVETA
- RP - REGISTRO DE PRESSÃO
- RE - REGISTRO DE ESFERA
- HD - HIPNÔMETRO
- RES - RESERVATÓRIO

LEGENDA CAMINHO CRÍTICO

1 : 50

LEGENDA:

- TUBULAÇÃO PVC BRANCO SN - ESGOTO PRIMÁRIO
- TUBULAÇÃO PVC BRANCO SN - ESGOTO SECUNDÁRIO
- TUBULAÇÃO PVC BRANCO SN - VENTILAÇÃO ESGOTO
- TUBULAÇÃO PVC BRANCO SN - ESGOTO COM GORDURA
- TUBULAÇÃO PVC MARROM - ÁGUA FRIA
- TUBO DE QUEIDA DE ESGOTO PRIMÁRIO
em Juntas de Coluna
em diâmetro nominal da coluna
- COLUMNA DE VENTILAÇÃO
em Juntas de Coluna
em diâmetro nominal da coluna
- TUBO DE QUEIDA DE GORDURA
em Juntas de Coluna
em diâmetro nominal da coluna
- COLUMNA DE ÁGUA FRIA
em Juntas de Coluna
em diâmetro nominal da coluna
- TUBO DE QUEIDA ÁGUAS PLUVIAIS
em Juntas de Coluna
em diâmetro nominal da coluna
- POSICÃO DO ITEM NA LISTA DE MATERIAIS

ABREVIACOES:

- BS - BACIA SANITÁRIA
- LV - LAVATÓRIO
- CH - CHUVEIRO
- TN - TANQUE
- MLR - MÁQUINA DE LAVAR ROUPAS
- ML - MÁQUINA DE LAVAR LOUÇAS
- DU - DUCHA HIGIÊNICA
- CS - CAIXA SIFONADA
- RS - RALO SECO
- TJ - TORNEIRA DE JARDIM
- RG - REGISTRO DE GAVETA
- RP - REGISTRO DE PRESSÃO
- RE - REGISTRO DE ESFERA
- COP - CAIXA DE GORDURA PEQUENA
- CI - CAIXA DE INSPEÇÃO
- HD - HIPNÔMETRO
- RES - RESERVATÓRIO

ALTURA DOS PONTOS DE ÁGUA FRIA:

LEGENDA

1 : 50

ASSINATURA RESPONSÁVEL TÉCNICO:	
ASSINATURA CRC:	
QUADRO DE ÁREAS	
ÁREA DO TERRENO : 833,98m ²	ÁREA CONST. TOTAL : 733,19m ²
ÁREA CONST. TERREO : 288,78m ²	TAXA DE APROVEITAMENTO : 35%
ÁREA CONST. PAV. SUP: 444,41m ²	TAXA DE PERMEABILIDADE : 65%
CTO PE CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE PERNAMBUCO	
APROVAÇÃO:	

PROJETO HIDROSSANITÁRIO		
EMPREENHIMENTO: SEDE CRO-RECIFE		
CLIENTE: CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE PERNAMBUCO		
ENDERECO: RUA BISPO CARDOSO AYRES, N.111, SOLIDADE, RECIFE-PE		
RESPONSÁVEL TÉCNICO:	CREA: 0516566318	
HELIO ALVES OLIVEIRA DO AMARAL SOBRINHO		
CONTEUDO: ISOMÉTRICO ESGOTO SANITÁRIO		
ESCALA: INDICADAS	DATA: 15.01.2024	PROJETO: HED-06-CRO-PE
UNIDADE: METRO	PROJETA: HED-06-CRO-PE	REVISAO: